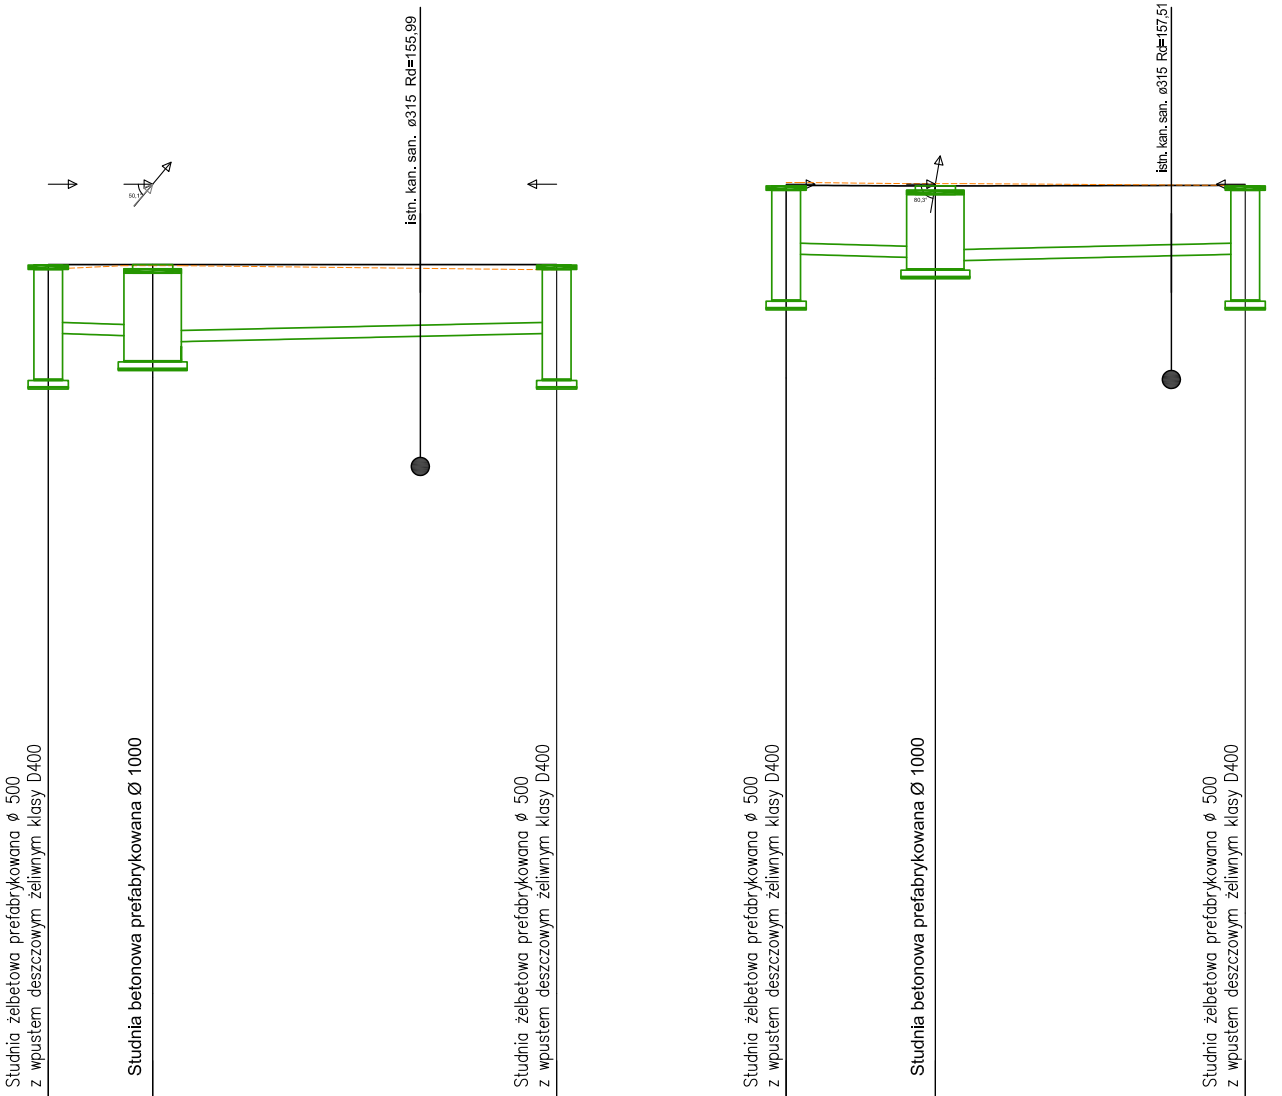
istn. kan. san. ø315 Rd=155,99
50,1°
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
istn. kan. san. ø315 Rd=157,51
80,3°
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400

Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 159,67 | | 159,67 | | 159,67 |
| Rzędna terenu istniejącego | 159,60 | | 159,65 | | 159,58 |
| Rzędna dna kanału | 157,67<br>158,47 | | 158,43<br>158,33 | | 158,47 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2,00<br>1,20 | | 1,24<br>1,34 | | 1,20 |
| Odległości [m] | | 1,81 | | 7,03 | |
| Spadek<br>Odległości [m] | | 20,0 ‰<br>L=1,81 | | 20,0 ‰<br>L=7,03 | |
| Materiał | | | 200×5,9 PVC | | |
| Długość trasy [m] | 0,00 | | 1,81 | | 8,84 |
| | Wd33 | | D15 | | Wd34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 161,05 | | 161,04 | | 161,05 |
| Rzędna terenu istniejącego | 161,10 | | 161,08 | | 161,05 |
| Rzędna dna kanału | 159,05<br>159,85 | | 159,80<br>159,74 | | 159,85 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2,00<br>1,20 | | 1,24<br>1,30 | | 1,20 |
| Odległości [m] | | 2,60 | | 5,39 | |
| Spadek | | 20,0 ‰<br>L=2,60 | | 20,0 ‰<br>L=5,39 | |
| Materiał | | | 200×5,9 PVC | | |
| Długość trasy [m] | 0,00 | | 2,60 | | 7,99 |
| | Wd35 | | D16 | | Wd36 |

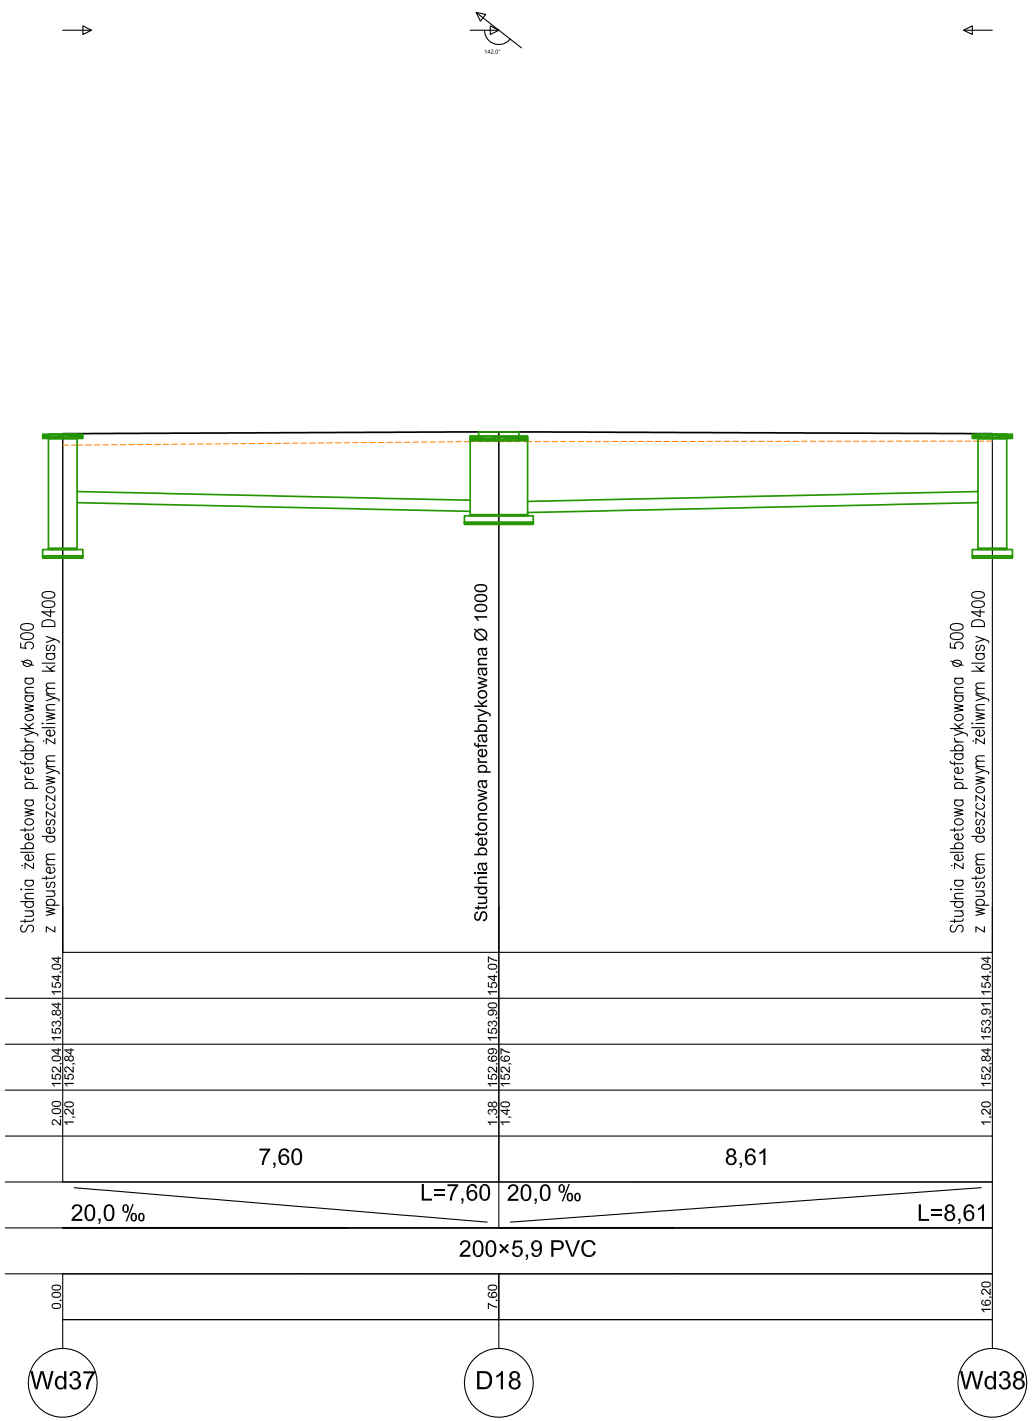
142,0°
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
154,04
154,07
154,04
153,84
153,90
153,91
152,04
152,84
152,69
152,67
152,84
2,00
1,20
1,38
1,40
1,20
7,60
8,61
L=7,60
20,0 ‰
20,0 ‰
L=8,61
200×5,9 PVC
0,00
7,60
16,20
Wd37
D18
Wd38

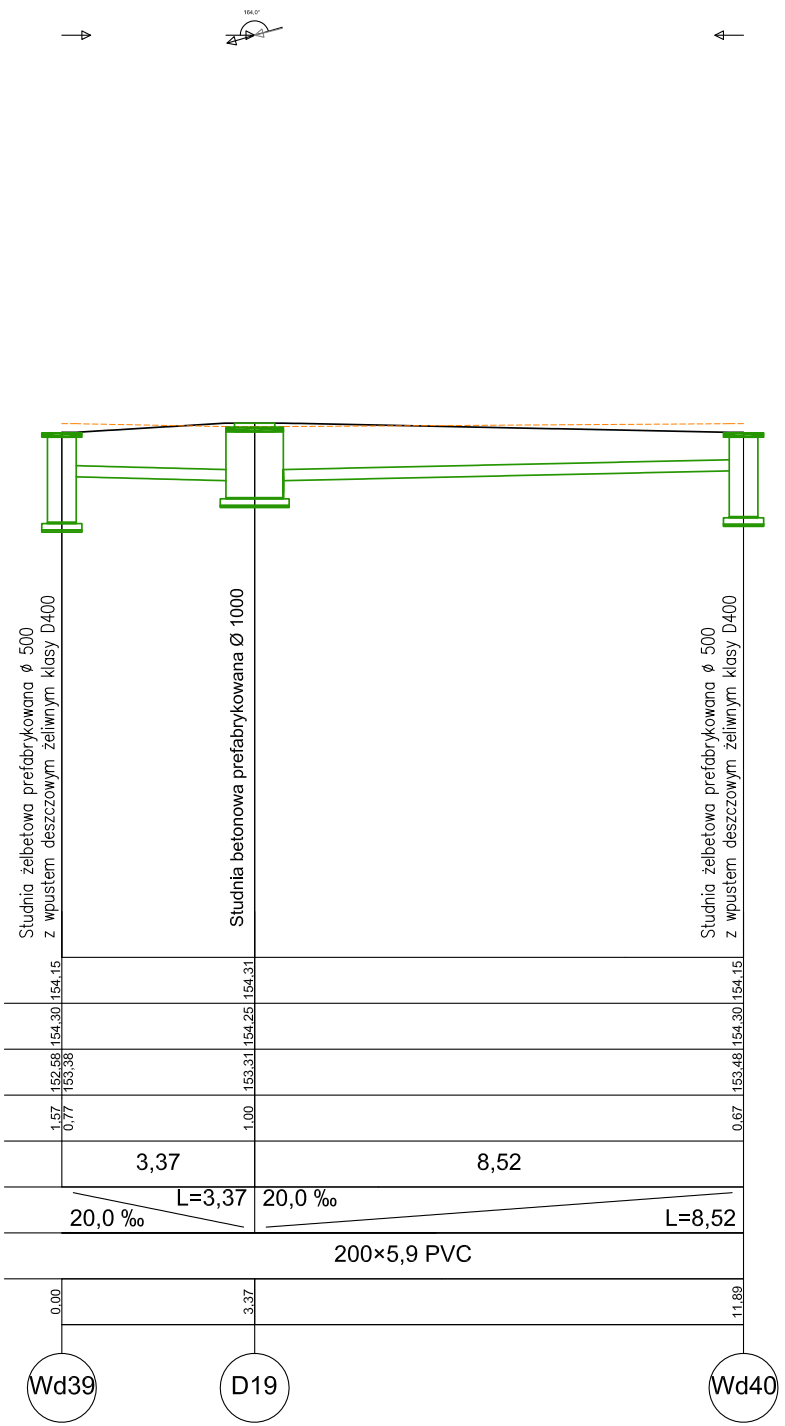
164,0°
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
154,15
154,31
154,15
154,30
154,25
154,30
152,58
153,38
153,31
153,48
1,57
0,77
1,00
0,67
3,37
8,52
L=3,37
20,0 ‰
20,0 ‰
L=8,52
200×5,9 PVC
0,00
3,37
11,89
Wd39
D19
Wd40

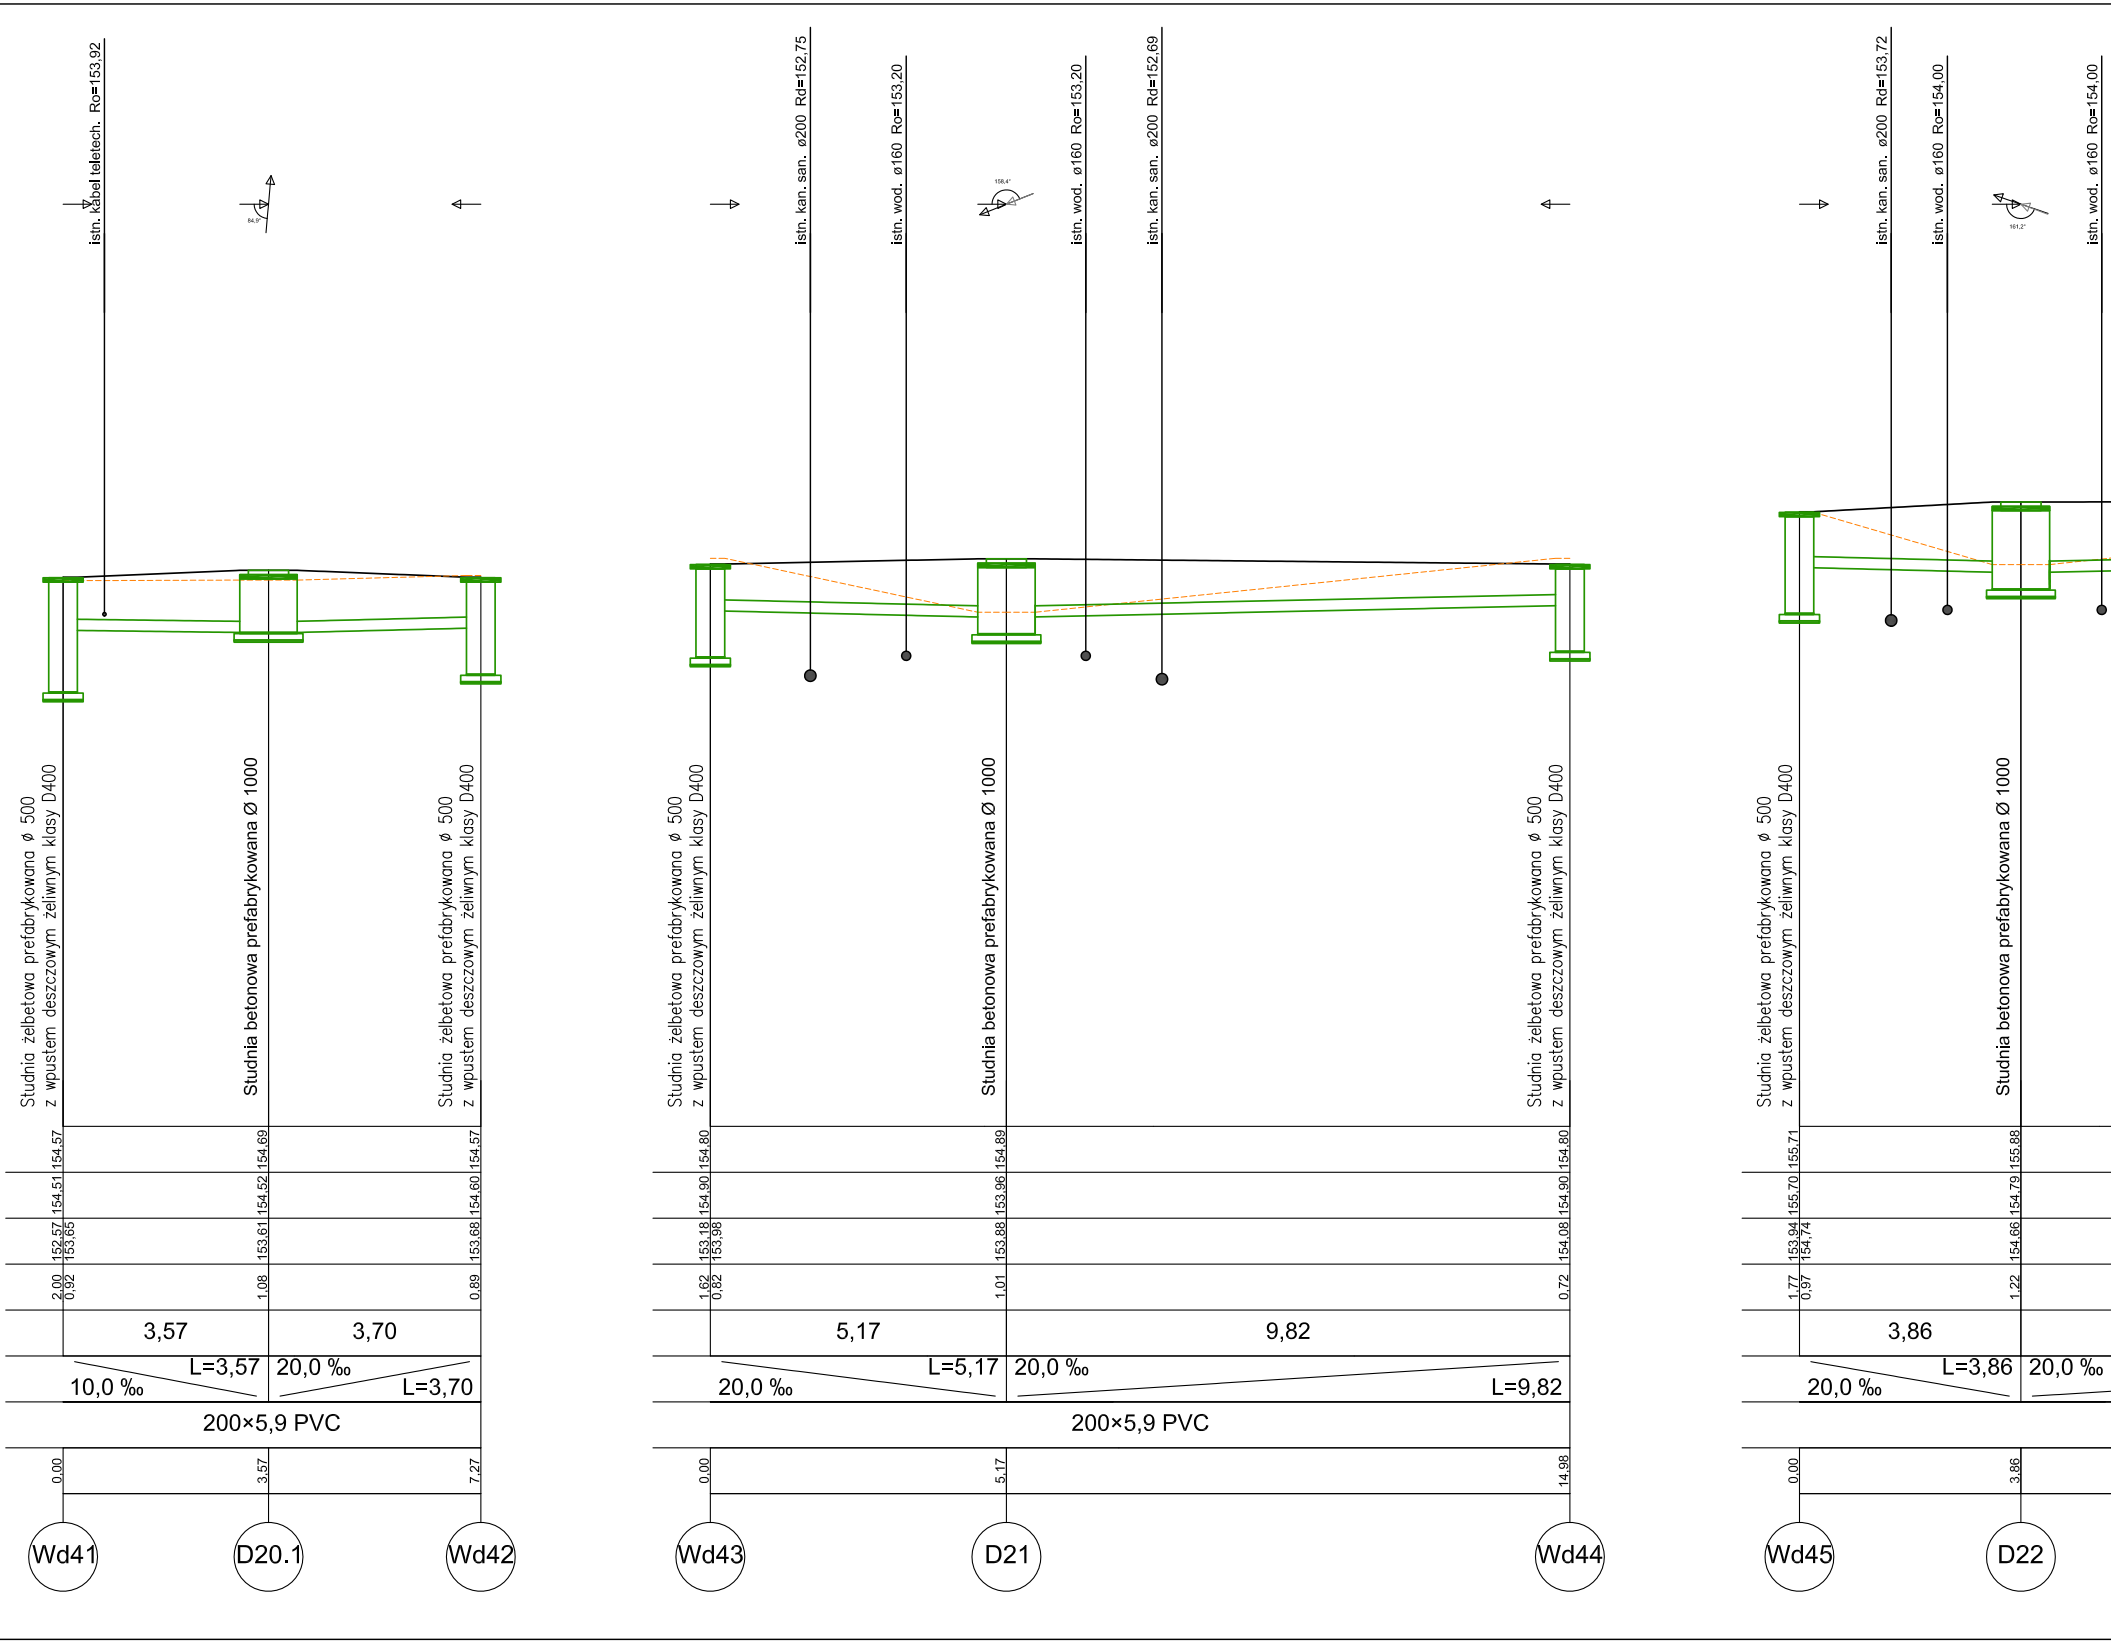
istn. kabel teletech. Ro=153,92
84,9°
istn. kan. san. ø200 Rd=152,75
istn. wod. ø160 Ro=153,20
158,4°
istn. wod. ø160 Ro=153,20
istn. kan. san. ø200 Rd=152,69
istn. kan. san. ø200 Rd=153,72
istn. wod. ø160 Ro=154,00
161,2°
istn. wod. ø160 Ro=154,00
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500 z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500 z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500 z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500 z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500 z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
154,57
154,69
154,57
154,80
154,89
154,80
155,71
155,88
154,51
154,52
154,60
154,90
153,96
154,90
155,70
154,79
152,57
153,65
153,61
153,68
153,18
153,98
153,88
154,08
153,94
154,74
154,66
2,00
0,92
1,08
0,89
1,62
0,82
1,01
0,72
1,77
0,97
1,22
3,57
3,70
5,17
9,82
3,86
10,0 ‰
L=3,57
20,0 ‰
L=3,70
20,0 ‰
L=5,17
20,0 ‰
L=9,82
20,0 ‰
L=3,86
20,0 ‰
200×5,9 PVC
200×5,9 PVC
0,00
3,57
7,27
0,00
5,17
14,98
0,00
3,86
Wd41
D20.1
Wd42
Wd43
D21
Wd44
Wd45
D22

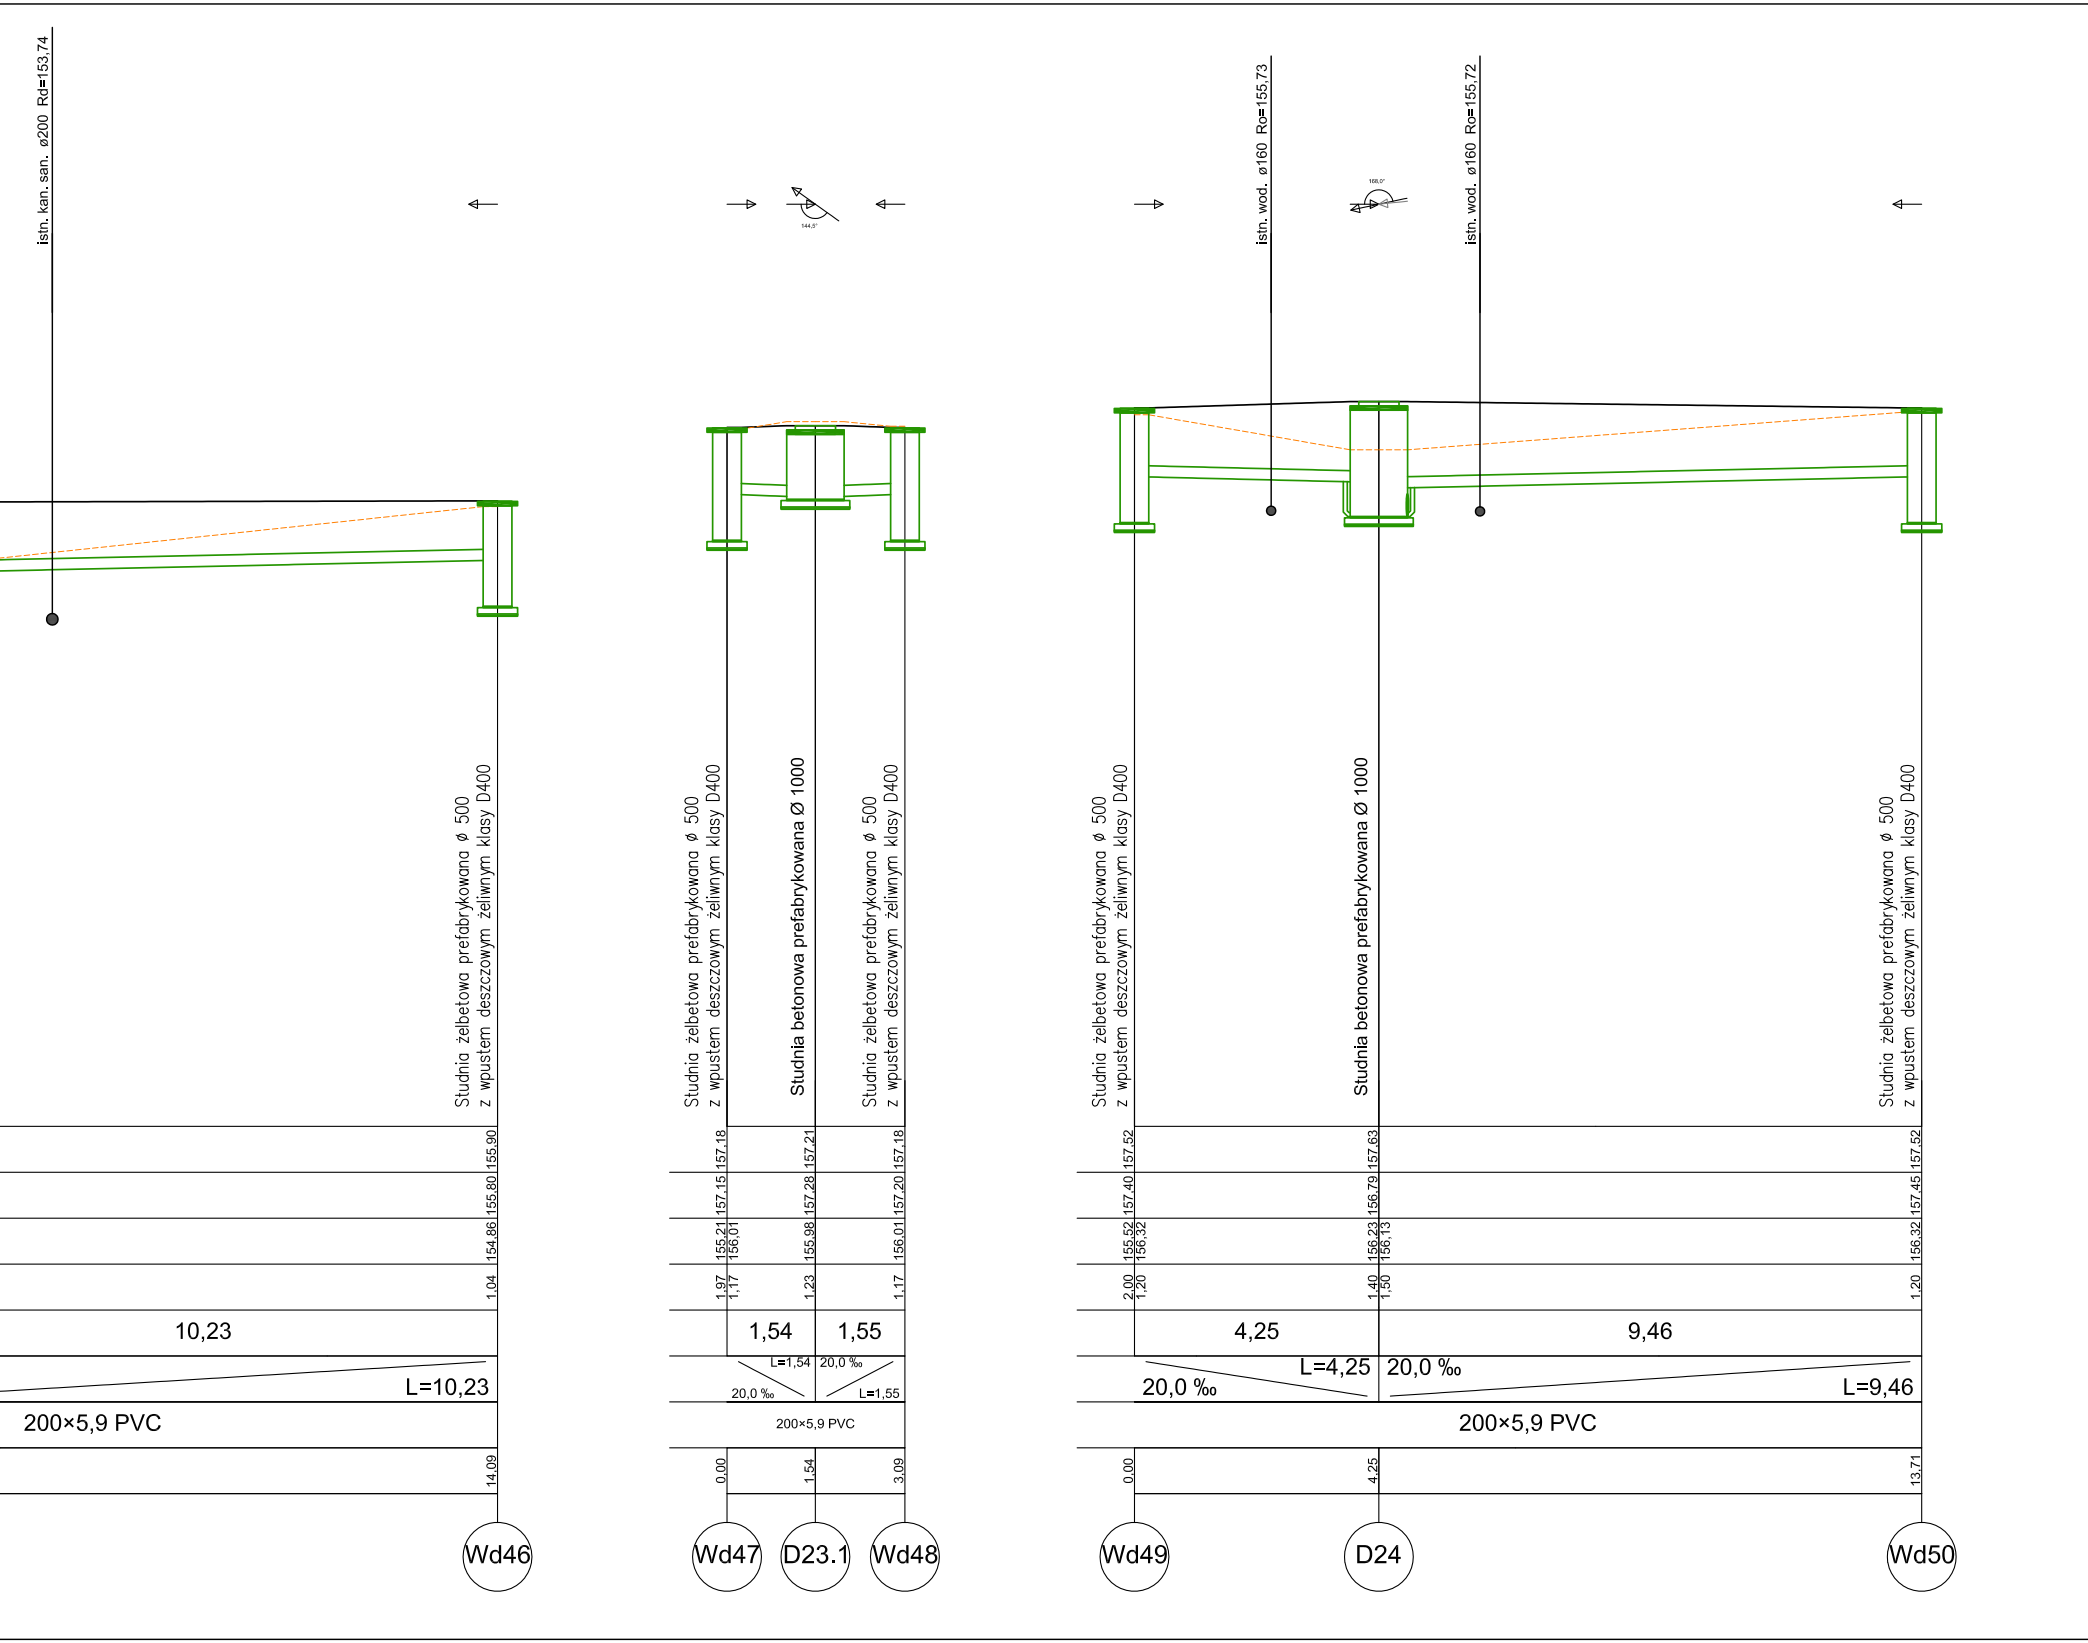

istn. kan. san. ø200 Rd=153,74
istn. wod. ø160 Ro=155,73
istn. wod. ø160 Ro=155,72
144,5°
168,0°
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
157,18
157,21
157,18
157,15
157,28
157,20
155,21
156,01
155,98
156,01
1,97
1,17
1,23
1,17
155,90
155,80
154,86
1,04
157,52
157,40
155,52
156,32
2,00
1,20
157,63
156,79
156,23
156,13
1,40
1,50
157,52
157,45
156,32
1,20
10,23
1,54
1,55
4,25
9,46
L=10,23
L=1,54
20,0 ‰
20,0 ‰
L=1,55
20,0 ‰
L=4,25
20,0 ‰
L=9,46
200×5,9 PVC
200×5,9 PVC
200×5,9 PVC
14,09
0,00
1,54
3,09
0,00
4,25
13,71
Wd46
Wd47
D23.1
Wd48
Wd49
D24
Wd50

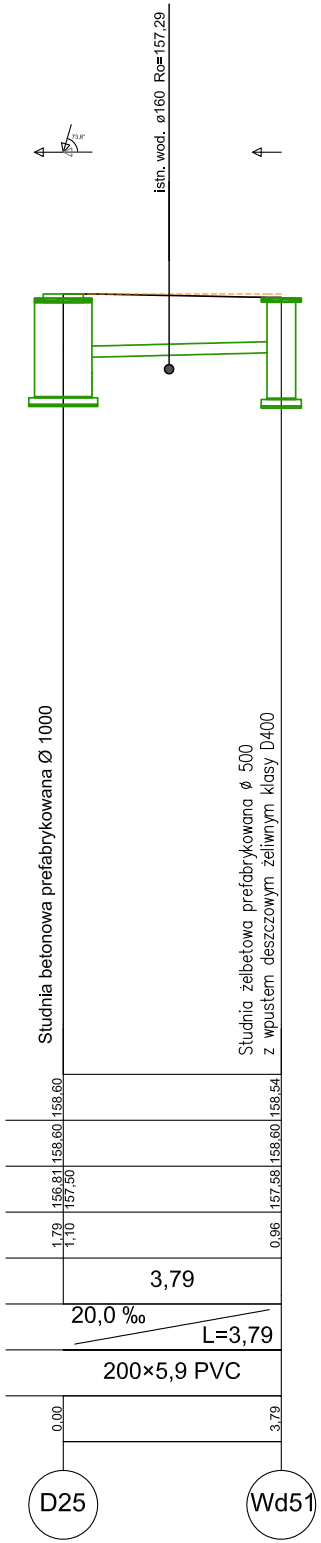
istn. wod. ø160 Ro=157,29
73,8°
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
158,60
158,54
158,60
158,60
156,81
157,50
157,58
1,79
1,10
0,96
3,79
20,0 ‰
L=3,79
200×5,9 PVC
0,00
3,79
D25
Wd51

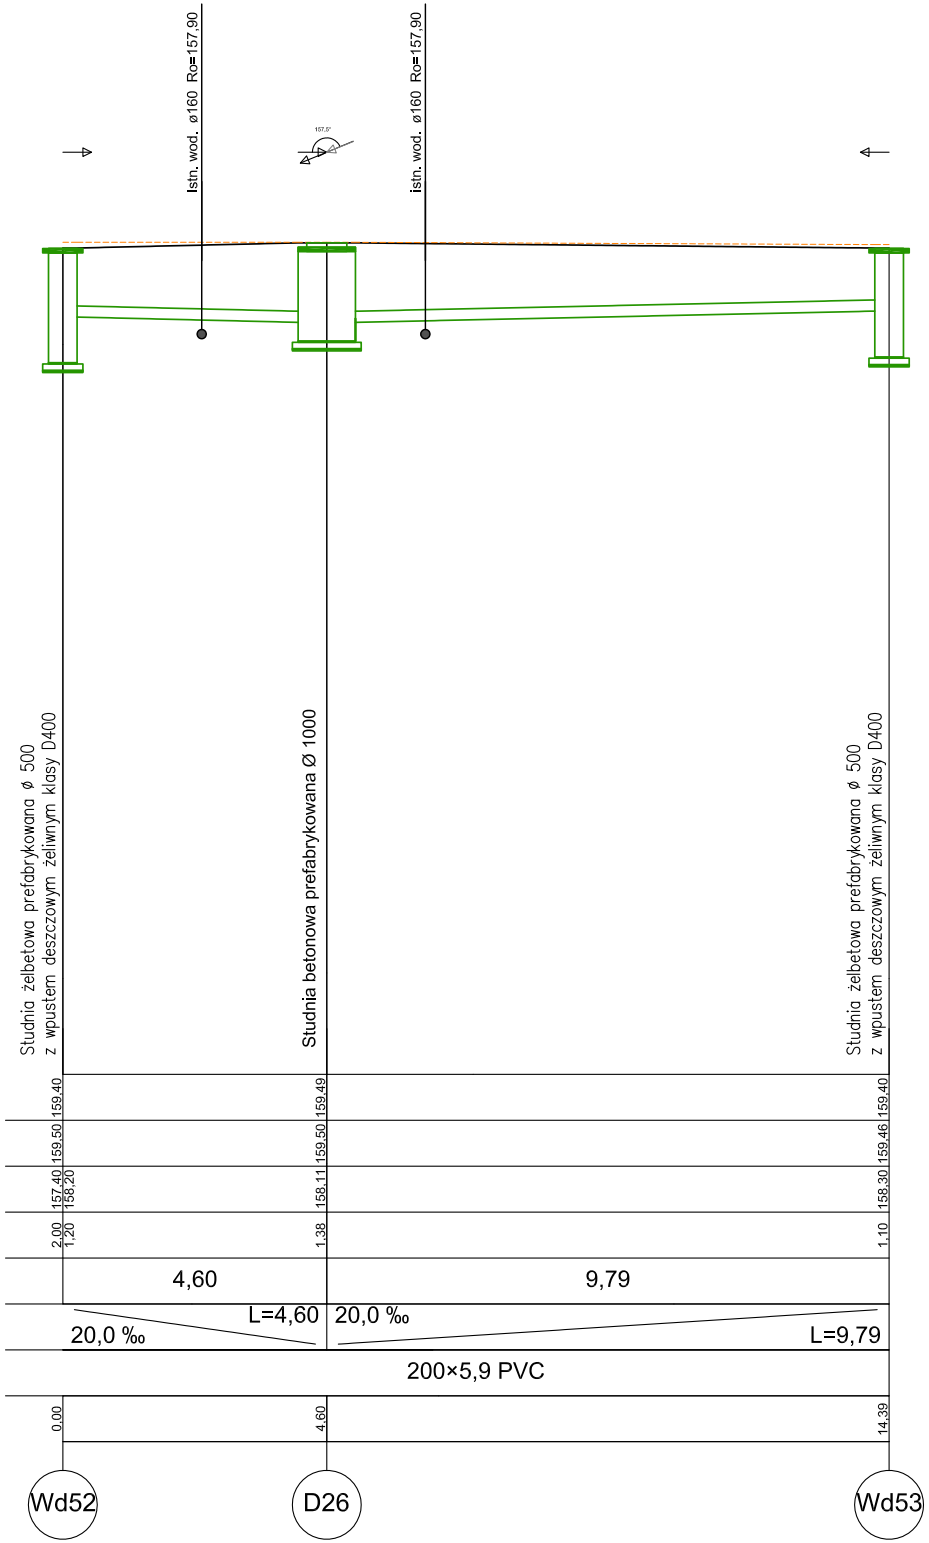
Istn. wod. ø160 Ro=157,90
157,5°
istn. wod. ø160 Ro=157,90
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
159,40
159,49
159,40
159,50
159,50
159,46
157,40
158,20
158,11
158,30
2,00
1,20
1,38
1,10
4,60
9,79
20,0 ‰
L=4,60
20,0 ‰
L=9,79
200×5,9 PVC
0,00
4,60
14,39
Wd52
D26
Wd53

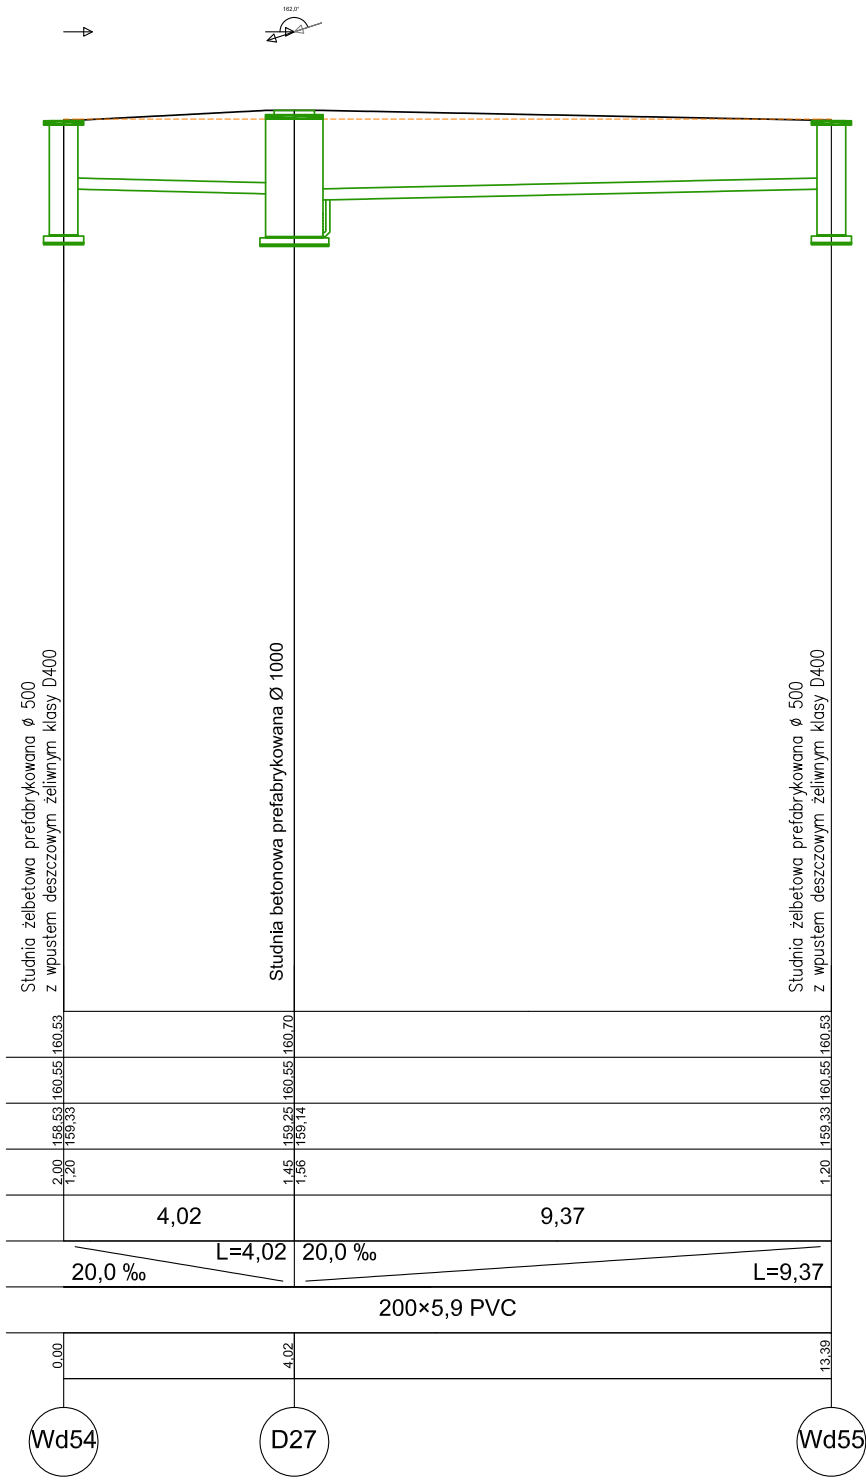
162,0°
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
Studnia betonowa prefabrykowana Ø 1000
Studnia żelbetowa prefabrykowana ø 500
z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400
160,53
160,70
160,53
160,55
160,55
160,55
158,53
159,33
159,25
159,14
159,33
2,00
1,20
1,45
1,56
1,20
4,02
9,37
20,0 ‰
L=4,02
20,0 ‰
L=9,37
200×5,9 PVC
0,00
4,02
13,39
Wd54
D27
Wd55

Legenda:

------ – teren istniejący
—— – teren projektowany

AB PROJEKT Aneta Bors
26 – 700 Zwoleń
ul. Kościuszki 1B
tel. kom. 506 140 459
NIP 811–149–01–64 REGON 672971074

INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu ul. Perzyny 86 26–700 Zwoleń

OBIEKT: Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu
w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

BRANŻA: Sanitarna
DATA: 08.2016
SKALA: 1: $\frac{100}{500}$
NR RYSUNKU: 3
Arkusz: 2

| STANOWISKO: | IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
|---|---|---|
| Projektant:<br>branża instalacyjna | mgr inż. Aneta Bors<br>Upr. nr ewid. 93/DOŚ/05 | |
| Sprawdzający:<br>branża instalacyjna | inż. Ireneusz Bors<br>Upr. nr ewid. 63/DOŚ/03 | |